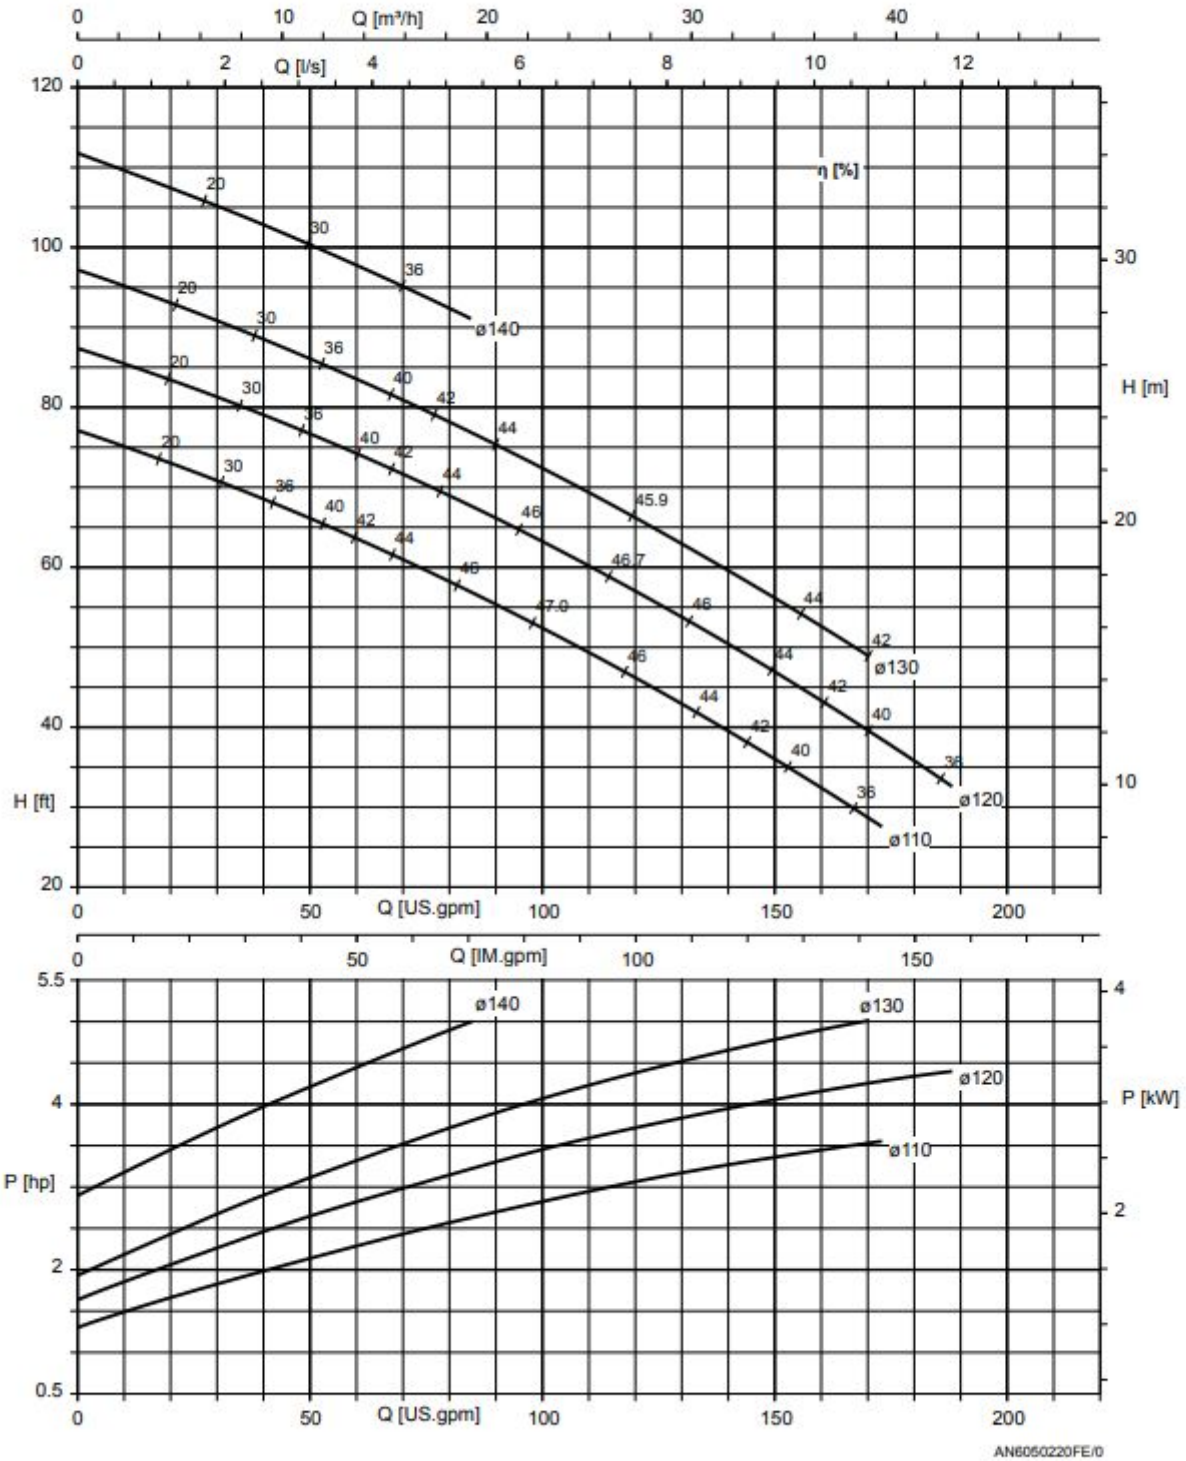


**Amarex N F 50-220, n = 3500 min<sup>-1</sup>**

Auf Anforderung kann der Betriebspunkt der Pumpe gemäß Abnahmenorm des Hydraulic Institute, Level B, geprüft werden. Die Kennlinien entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Abgebildete Kennlinien bei 460 V/60 Hz gemessen. Kennlinien für andere Spannungen dem KSB-Pumpenauslegungsprogramm entnehmen.



**Abb. 4:** Freier Kugeldurchgang 1 1/2" [40 mm]

AN6050220FE/0