


Amarex N F 65-170, $n = 3500 \text{ min}^{-1}$

Auf Anforderung kann der Betriebspunkt der Pumpe gemäß Abnahmenorm des Hydraulic Institute, Level B, geprüft werden. Die Kennlinien entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Abgebildete Kennlinien bei 460 V/60 Hz gemessen. Kennlinien für andere Spannungen dem KSB-Pumpenauslegungsprogramm entnehmen.

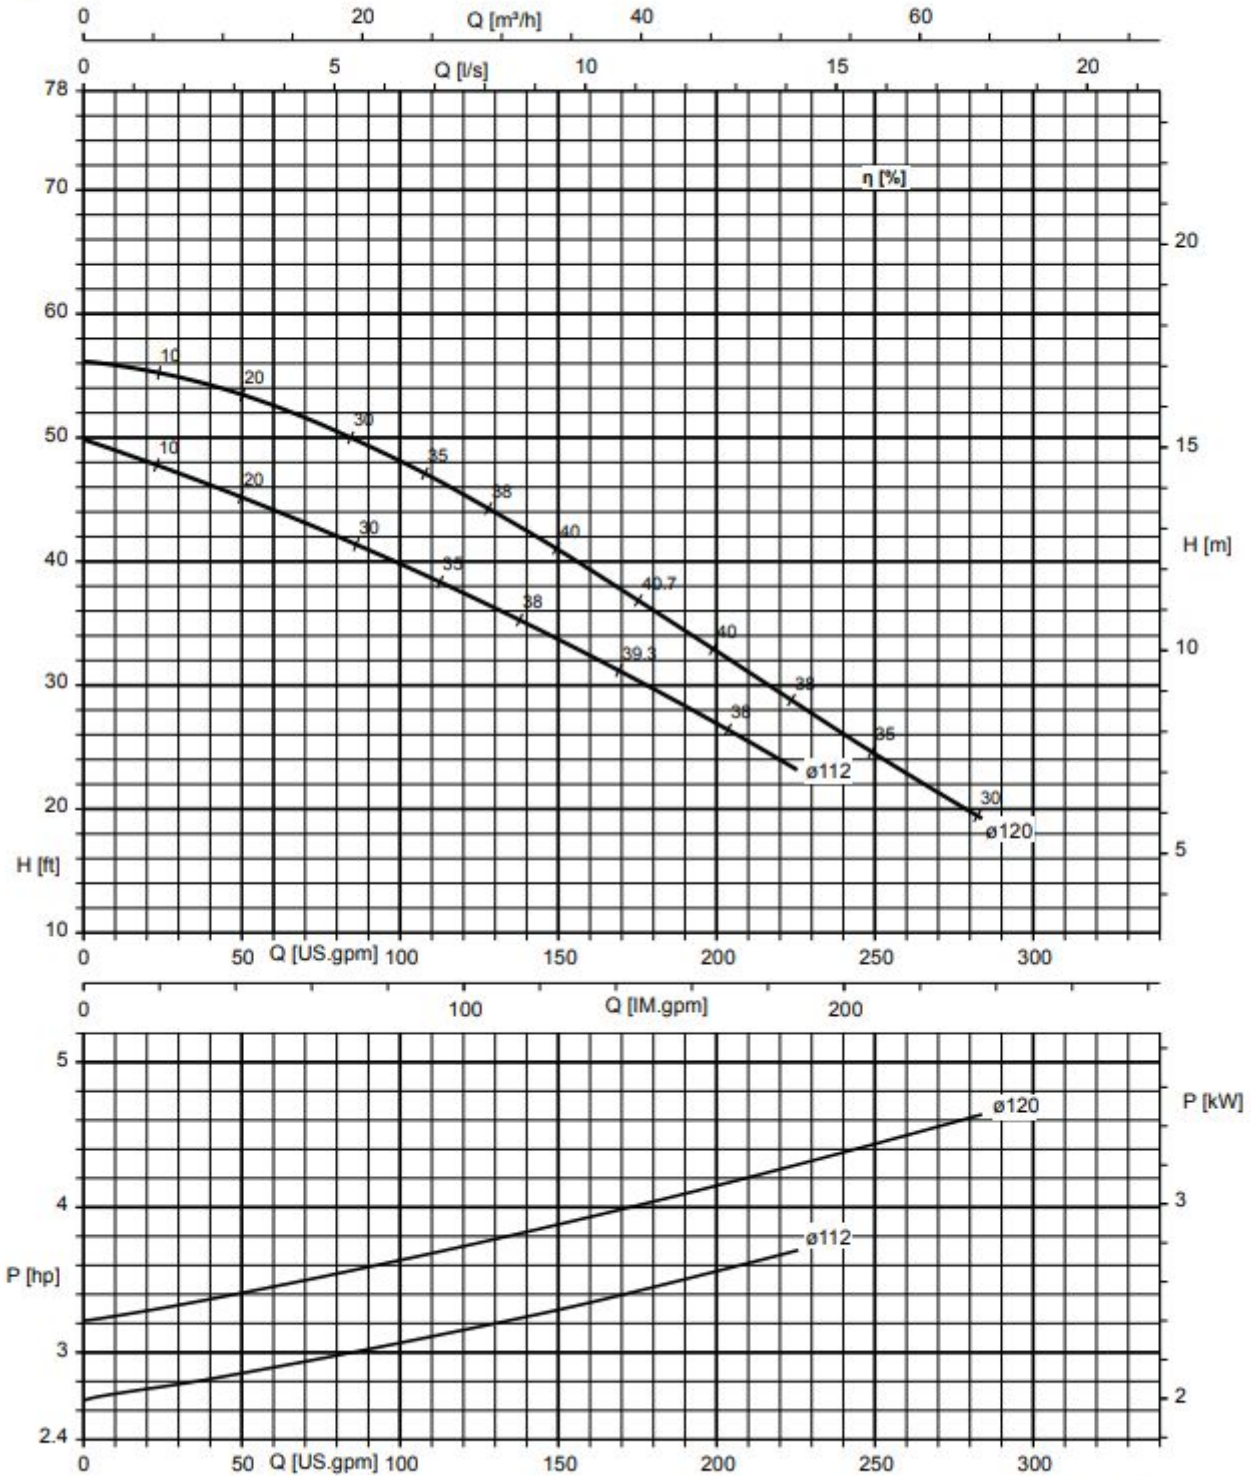

AN6065170FE/0

Abb. 5: Freier Kugeldurchgang $2 \frac{1}{2}''$ [65 mm]