


**Amarex N F 80-220,  $n = 1750 \text{ min}^{-1}$**

Auf Anforderung kann der Betriebspunkt der Pumpe gemäß Abnahmenorm des Hydraulic Institute, Level B, geprüft werden. Die Kennlinien entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Abgebildete Kennlinien bei 460 V/60 Hz gemessen. Kennlinien für andere Spannungen dem KSB-Pumpenauslegungsprogramm entnehmen.

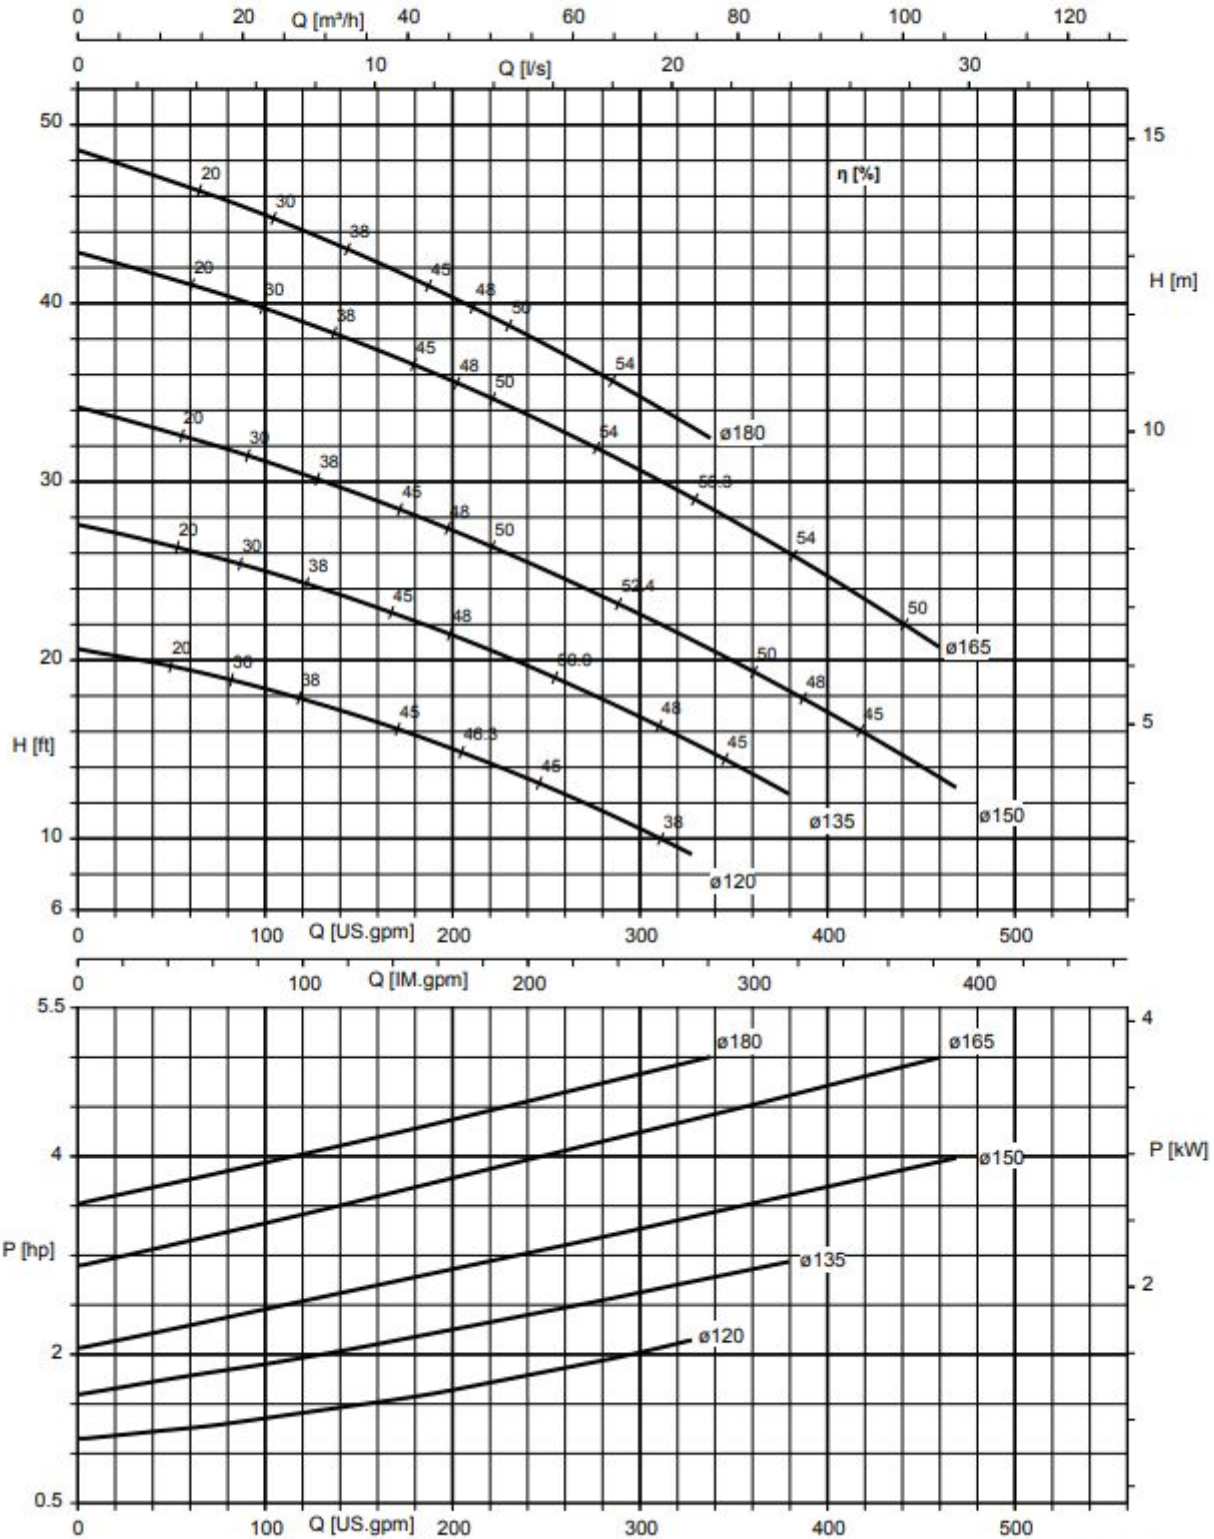

AN6080220FE/0

Abb. 7: Freier Kugeldurchgang = 3" [76 mm]