


Kennlinien

$n = 3500 \text{ min}^{-1}$

Amarex N S 50-170, $n = 3500 \text{ min}^{-1}$

Auf Anforderung kann der Betriebspunkt der Pumpe gemäß Abnahmenorm des Hydraulic Institute, Level B, geprüft werden. Die Kennlinien entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Abgebildete Kennlinien bei 460 V/60 Hz gemessen. Kennlinien für andere Spannungen dem KSB-Pumpenauslegungsprogramm entnehmen.

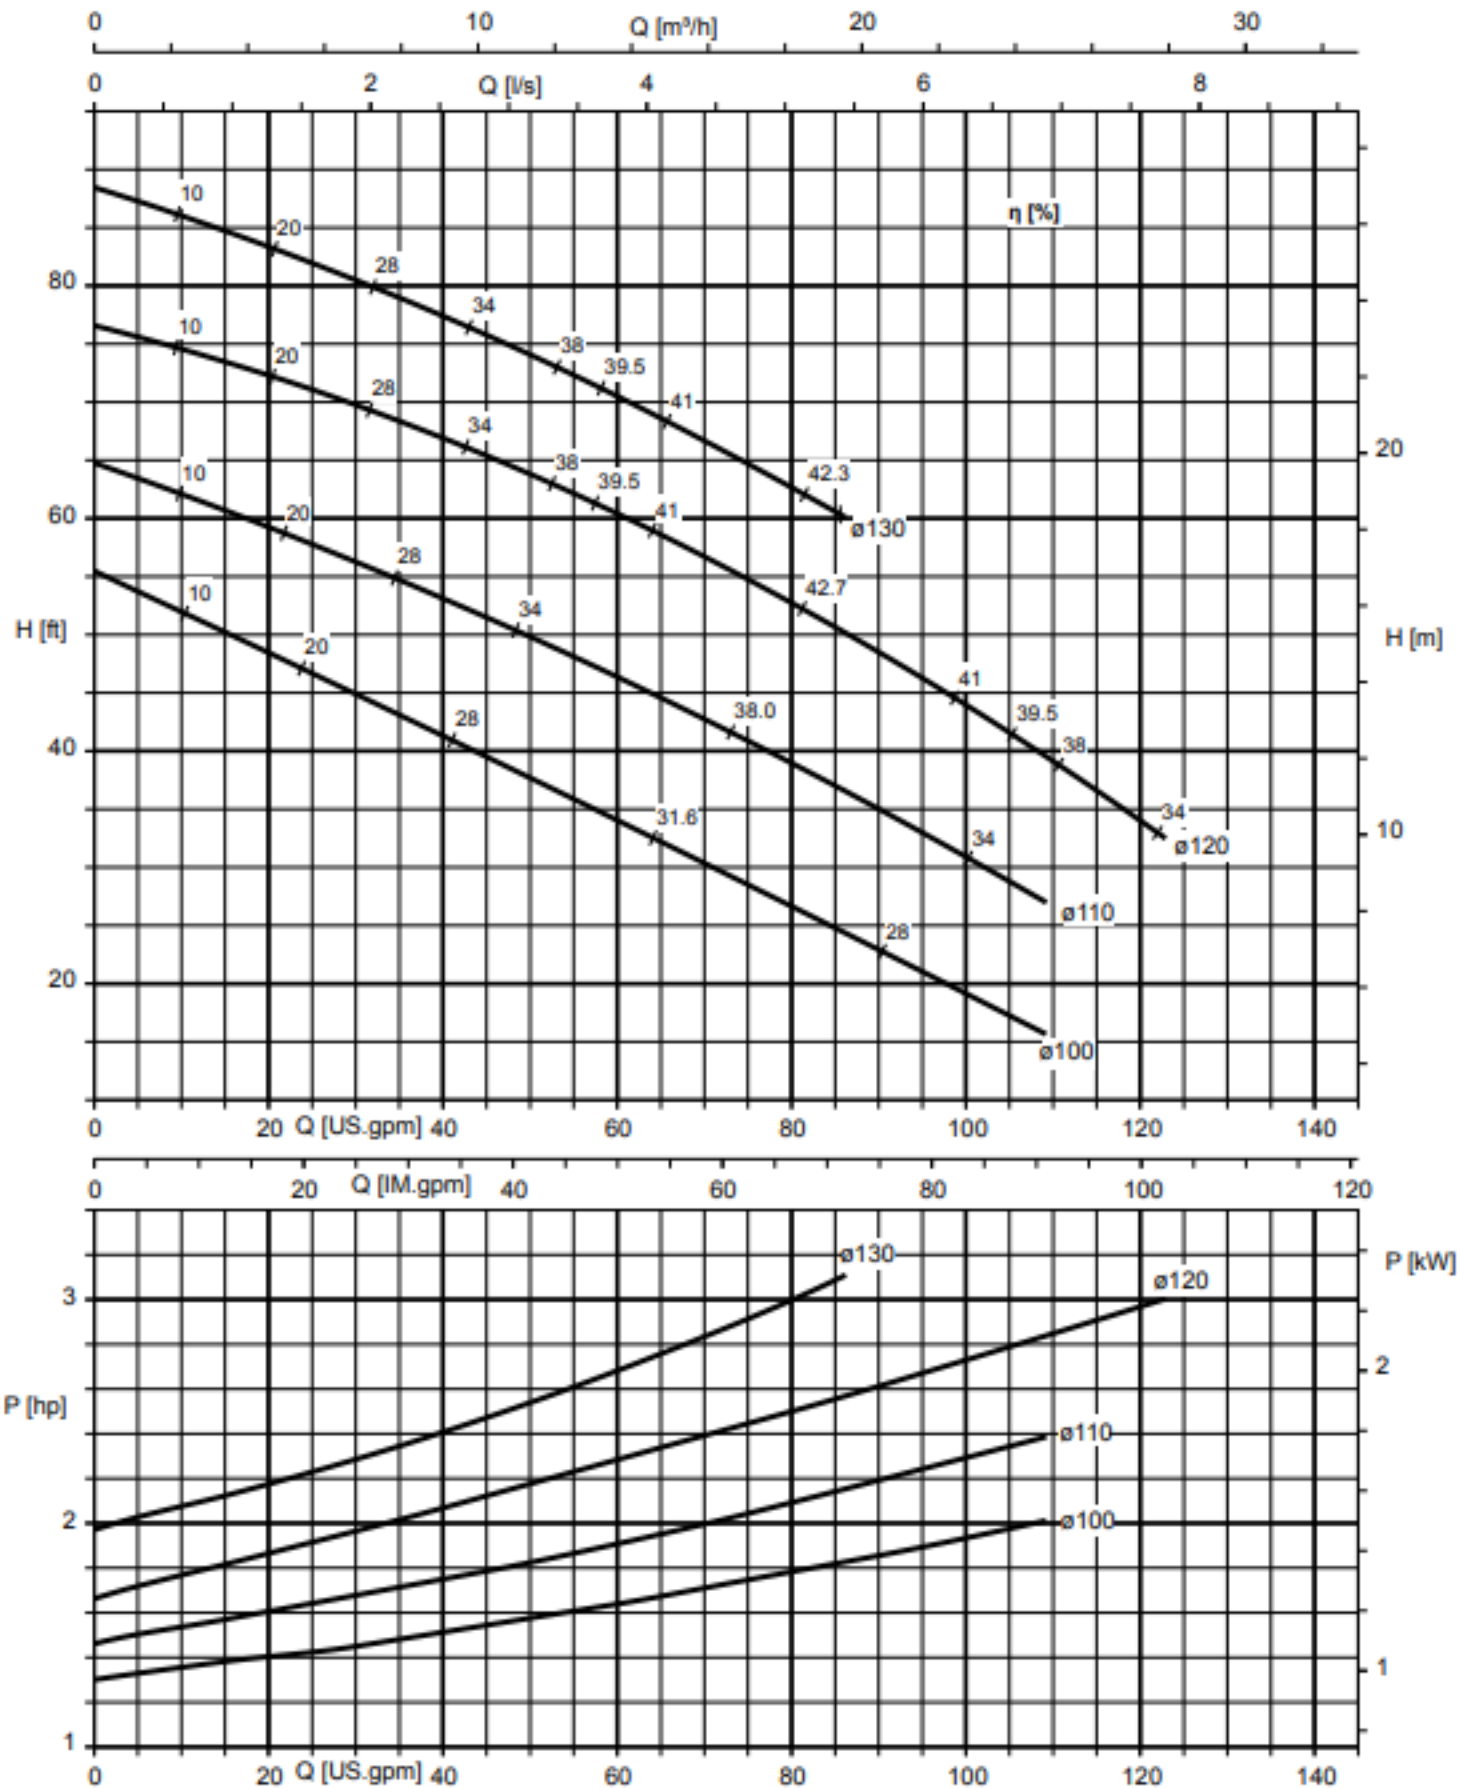

AN6050170SE/0

Abb. 1: Freier Kugeldurchgang $\frac{3}{8}$ " [10 mm]