

# Amarex N S 50-170, n = 3500 min<sup>-1</sup>

Auf Anforderung kann der Betriebspunkt der Pumpe gemäß Abnahmenorm des Hydraulic Institute, Level B, geprüft werden. Die Kennlinien entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Abgebildete Kennlinien bei 460 V/60 Hz gemessen. Kennlinien für andere Spannungen dem KSB-Pumpenauslegungsprogramm entnehmen.

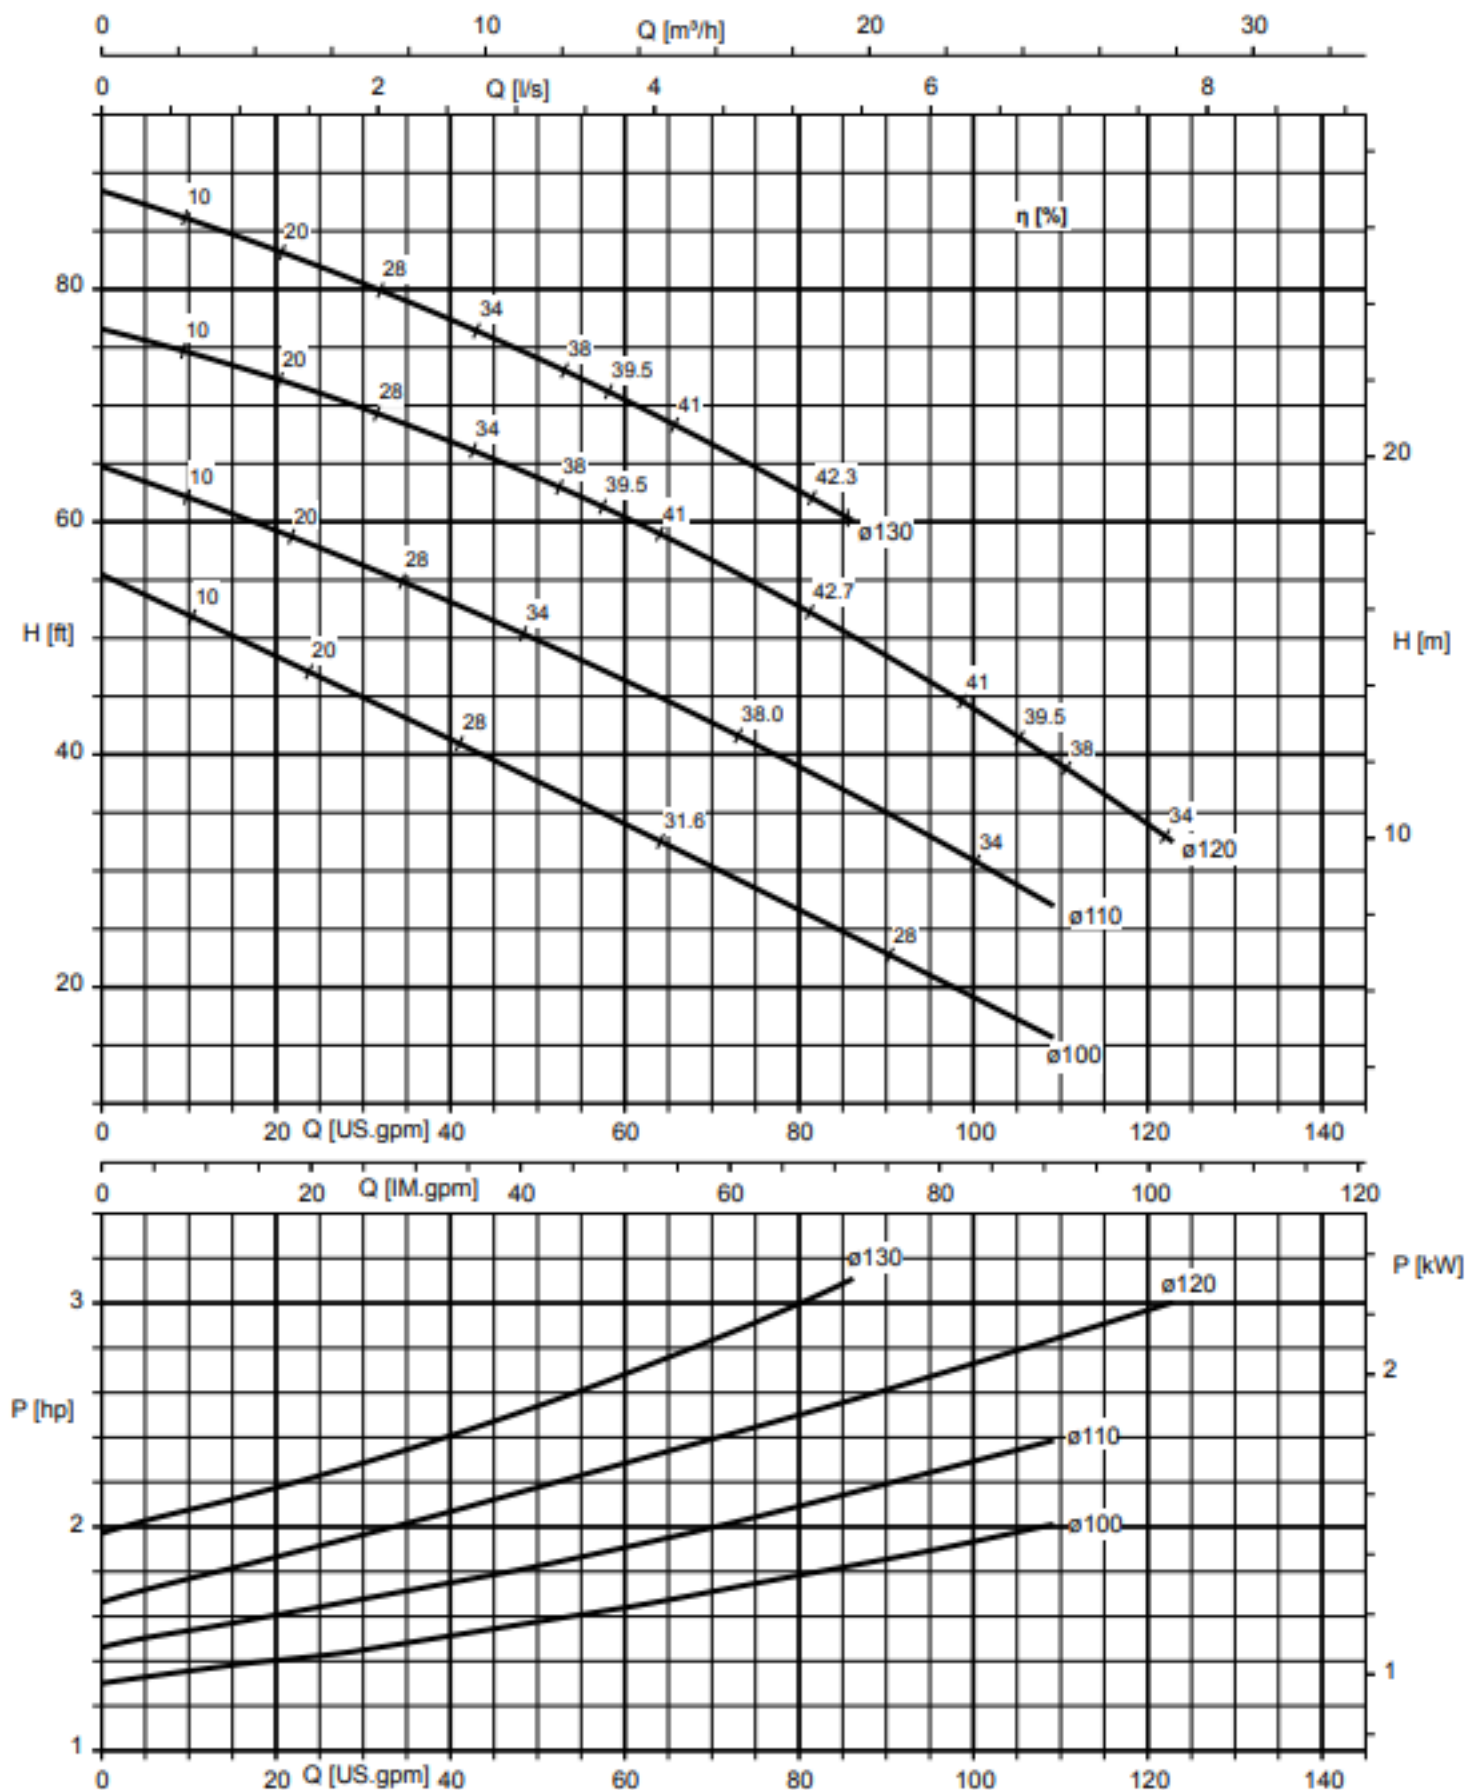


Abb. 1: Freier Kugeldurchgang 3/8" [10 mm]